

чения установленного нормативно – технической документацией их срока службы.	По территории МБОУ «СОШ № 8» проходит ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами.	Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ) – 7 изд. п. 2.4.95., ПТЭЭП п.1.2.2.	Директор Чулутова В.У., Управление образования г. Элиста, ОАО «КалмЭнергоком»
--	---	---	---


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выявлено.

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (затопляется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)
 _____ (подпись уполномоченного представителя юр. индивидуального предпринимателя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

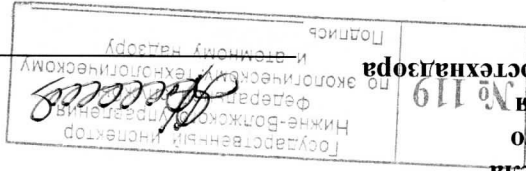

Государственный инспектор
 государственного энергетического
 надзора по Республике Калмыкия
 Нижне-Волжского управления Ростехнадзора

А.С. Давыденко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(Ф.И.О., должность, должность лица или уполномоченного представителя юр. лица, индивидуального предпринимателя)



(подпись)

"15" 08 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)